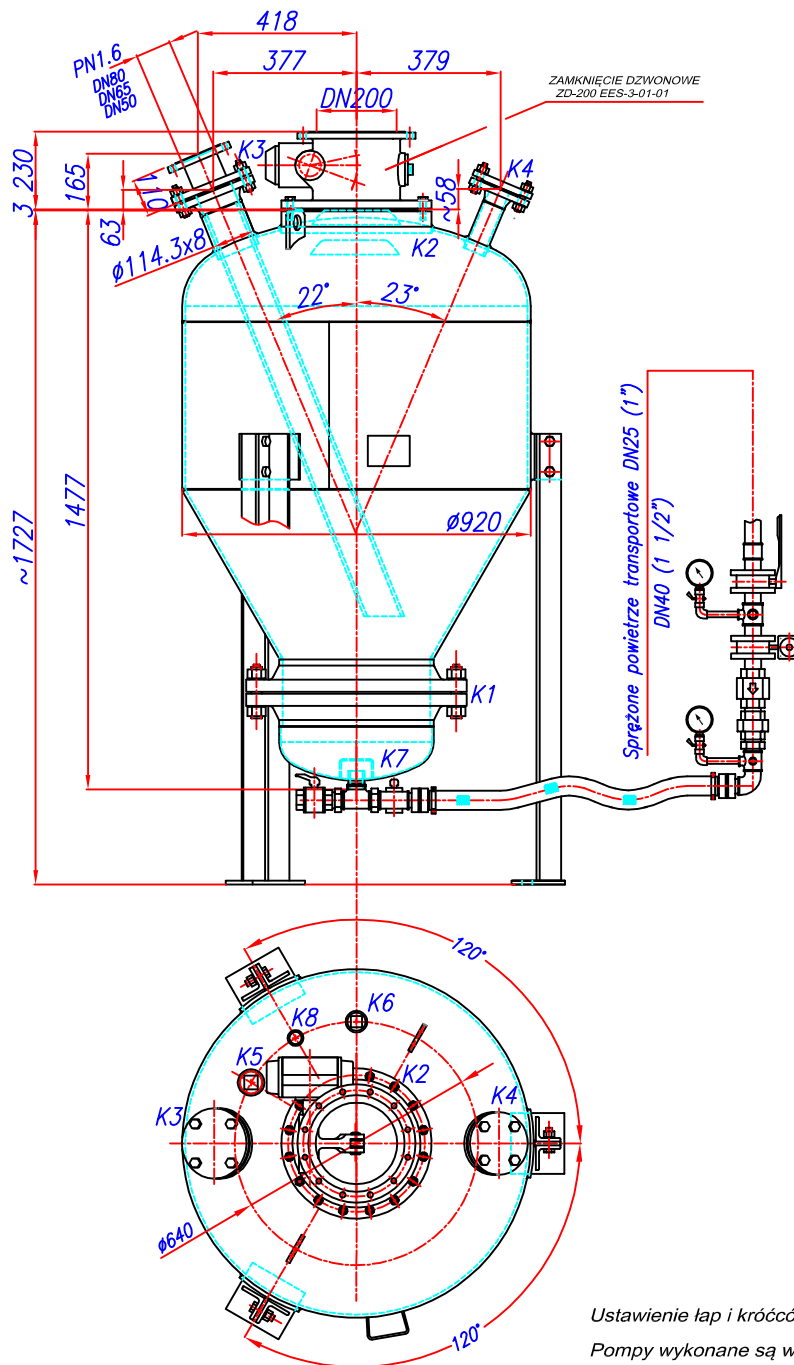


Karta katalogowa
 INSTALACJE TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO - TRANSPORT WYSOKOCIŚNIENIOWY

Nr karty katalogowej

-ZESPÓŁ POMPY WYSOKOTEMPERATUROWEJ V=0.4m³, DN900-350-
EES-1-10-02

 Ustawienie łap i króćców według zapotrzebowania
 Pompy wykonane są w wersji wysokotemperaturowej do 350°C

CHARAKTERYSTYKA POMPY

L.p.	Wyszczególnienie	Wymiar	Wielkość
1	Maksymalne ciśnienie robocze Pr	MPa	0,8
2	Temperatura robocza tm	°C	350
3	Pojemność całkowita	dm ³	544
4	Pojemność robocza	dm ³	342
5	Masa aparatu pustego z łapami bez króćca wylotowego	kg	427
6	Kategoria zagrożenia		IV

WYKAZ KRÓĆCÓW

Oznaczenie	DN	Ilość	Norma kołnierza	Przeznaczenie
	PN (MPa)	Rodzaj przyłgi	Norma przyłgi	
K1	400	1	-	Napowietrzanie
	1.6	C,D	PN-EN 1092-1:2004	
K2	250	1	-	Zasyp
	1.0	B	PN-EN 1092-1:2004	
K3	100	1	-	Wyl. czynnika robocz.
	1.6	B	PN-EN 1092-1:2004	
K4	50	1	-	Odprowadzenie popiołu
	1.6	B	PN-EN 1092-1:2004	
K5	2"	1	-	Rezerwa
	-	-	-	
K6	1 1/2"	1	-	Pomiar poziomu
	-	-	-	
K7	1 1/2"	1	-	Doprowadzenie powietrza
	-	-	-	
K8	M30x1,5	1	-	Pomiar ciśnienia
	-	-	-	